

POSTE INDICADOR VERTICAL

DESCRIPCIÓN

El poste indicador vertical es un dispositivo para operar válvulas de compuerta NRS (válvulas de husillo fijo) enterradas y permitir controlar el suministro del agua en redes subterráneas. Estas válvulas suelen ser habituales en áreas de bajas temperaturas y riesgo de formación de hielo.

Un poste indicador permite abrir y cerrar cómodamente una válvula ubicada bajo tierra y conocer rápidamente la posición de la válvula (abierta o cerrada).

Preparados para poder instalar un interruptor final de carrera para notificar a la central de incendios el estado de la válvula supervisada (si está abierta o cerrada).



ESPECIFICACIONES

- > Indica si la válvula se encuentra en posición "OPEN" (abierta) o "SHUT" (cerrada).
- > Posibilita la operación de una válvula enterrada o de algún modo inaccesible.
- > La llave de accionamiento se acomoda en una abrazadera en U y puede ser asegurada con un candado.
- > Los indicadores "OPEN (abierto) o "SHUT" (cerrado) se pueden ajustar con facilidad y hacerlos encajar perfectamente en el visor.
- > Eje telescópico para ajustarse fácilmente a la profundidad requerida.
- > Para su uso con válvulas NRS de 2 1/2" a 12".

AJUSTE DE CAMPO


- 1 Desmonte la parte superior del poste.
- 2 Ajuste el eje telescópico y la tubería cortándolos a la longitud requerida de tal manera que coincida con la línea de tierra.
- 3 Configure los indicadores de "OPEN" (abierto) y "SHUT" (cerrado) según el tamaño de la válvula correspondiente.
- 4 Vuelva a colocar la sección superior en la parte superior en el poste indicador.
- 5 Una la base del poste al soporte del mismo mediante las tuercas y los tornillos suministrados.

MATERIALES Y DIMENSIONES

TABLA 1: Componentes y materiales

Nº	Componente	Material
1	Llave de bloqueo	Hierro fundido (ASTM A126B)
2	Tuerca de operación	Hierro fundido (ASTM B62)
3	x2 Tornillo	Hierro fundido (ASTM A105)
4	x2 Tuerca hexagonal	Hierro fundido (ASTM A105)
5	Anillo de retención	Acero inoxidable AISI A606
6	Tuerca de tope	Hierro fundido (ASTM B62)
7	x4 Tope	Hierro fundido (ASTM A108)
8	x4 Tornillo	Hierro fundido (ASTM A105)
9	x2 Visor	Lexan-UM
10	x2 Junta del visor	PTFE
11	x4 Tornillo	Hierro fundido (ASTM A105)
12	x4 Tuerca	Hierro fundido (ASTM A105)
13	Cuerpo	Hierro fundido (ASTM A536)
14	x6 Tornillo	Hierro fundido (ASTM A105)
15	x6 Tuerca	Hierro fundido (ASTM A105)
16	Brida platillo	Hierro fundido (ASTM A126B)
17	x4 Tornillo	Hierro fundido (ASTM A105)
18	x4 Tuerca	Hierro fundido (ASTM A105)
19	Acople	Hierro fundido (ASTM A536)
20	Pin	Acero inoxidable (AISI 304)
21	Columna de soporte	Hierro fundido (ASTM A53)
22	Eje	Acero inoxidable (AISI 1045)
23	Tapón	Acero inoxidable (AISI 304)
24	Tapa	Hierro fundido (ASTM A126B)
25	Tornillo empotrado	Acero inoxidable (AISI 304)
26	Bloqueo	Hierro fundido (ASTM 307B)

FIGURA 1: Dimensiones

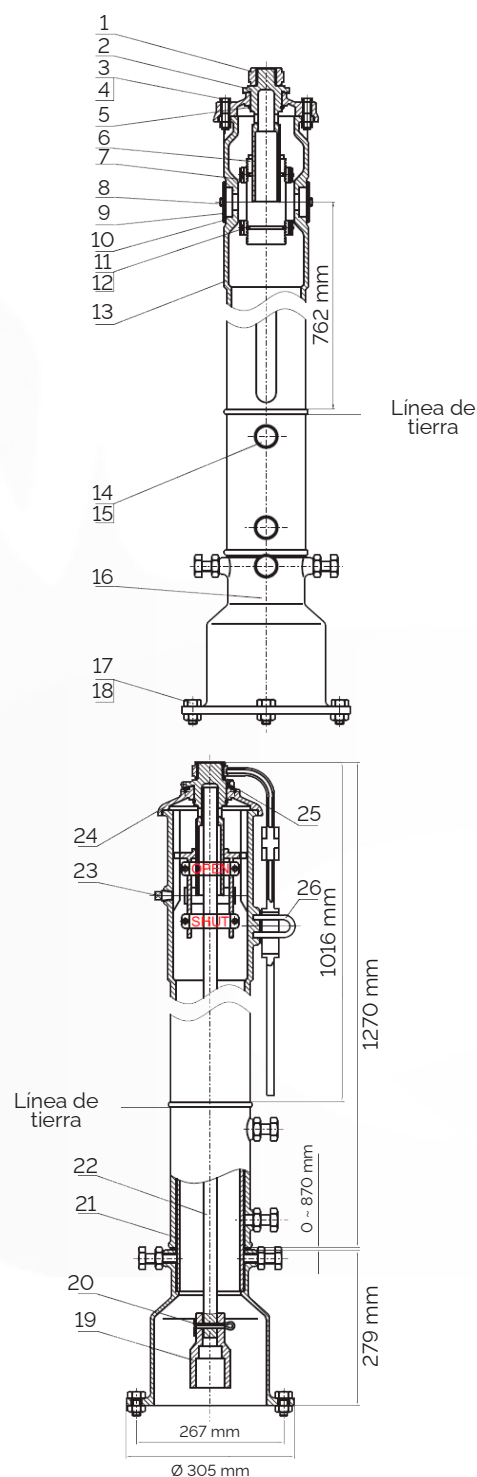

Nota: producto sujeto a cambios sin previo aviso.

Modelo G388

REF: VPTI99140_092025_REVO